



**SITE DE VALMY (51)**



**DEMANDE D'ENREGISTREMENT**  
au titre des installations classées  
pour la protection de l'environnement

**Justification sur le fonctionnement des installations**



**SEPTEMBRE 2023**

**Siège social**

1 rue de la Lisière - BP 40110  
67403 ILLKIRCH Cedex - FRANCE  
Tél : 03 88 67 55 55



**OTE INGÉNIERIE**  
des compétences au service de vos projets  
[www.ote.fr](http://www.ote.fr)

**Agence de Metz**

1 bis rue de Courcelles  
57070 METZ - FRANCE  
Tél : 03 87 21 08 79



## **Annexe n°1 : Caractéristiques du séparateur d'hydrocarbures**



# Séparateur d'hydrocarbures avec débourbeur, filtre coalesceur et by-pass

**YH10**  
**Polyéthylène**  
Ed 06 2015a



## Descriptif :

- Cuve en polyéthylène recyclable réalisée par rotomoulage,
- Obturateur automatique vertical en polyéthylène taré à 0,85
- Entrée et sortie avec joints nitriles, sauf YH1001E entrée et sortie en PVC,
- Couvercle polyéthylène pour passage piéton verrouillé par visserie inox,
- Filtre coalesceur extractible et protégé des boues par une cloison,
- Classe 1, rejet < 5 mg/l,
- Dispositif d'entrée avec lame déversante et cloison siphonide pour alimenter le by-pass.





TechneauSphère

## Dimensions :

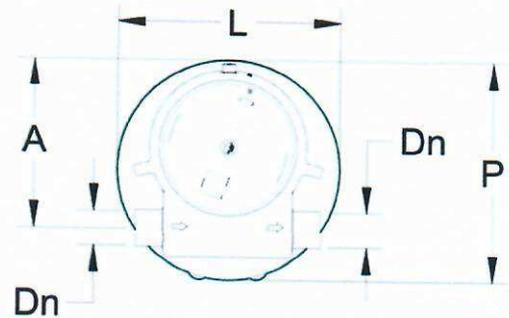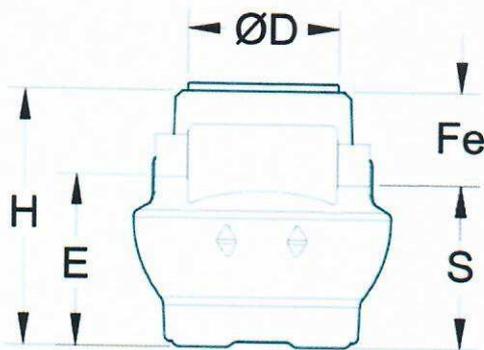

Réf.	Taille (l/s)	P	L	H	E	S	Fe	Dn	A	Poids	Vol. débourbeur	Vol. séparateur	Ø D
YH1001E	1.5	1000	1000	1000	665	635	365	160	770	38	150	190	585

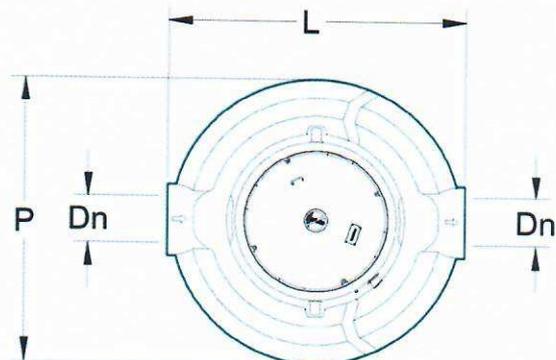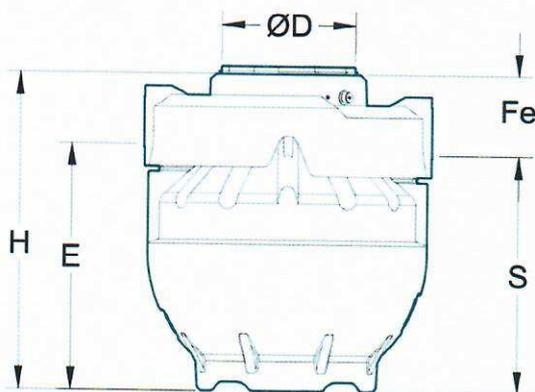

Réf.	Taille (l/s)	P	L	H	E	S	Fe	Dn	Poids	Vol. débourbeur	Vol. séparateur	Ø D
YH1003E	3	1200	1200	1230	880	840	390	200	54	300	359	585
YH1006E	6	1500	1500	1700	1330	1280	420	250	117	600	900	745
YH1008E	8	1500	1500	1700	1260	1210	490	315	117	800	720	745
YH1010E	10	1500	1500	1965	1500	1450	515	315	145	1000	940	745

Dimensions en mm, poids en kg, volumes en l.  
Avec le souci constant d'améliorer ses produits, Techneau se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques dimensionnelles de ses appareils.

**Annexe n°2 : Exemple de plan d'évacuation avec  
localisation des extincteurs**

# PLAN D'ÉVACUATION RF400

## INCENDIE



FUMÉE ANORMALE,  
ODEUR DE BRÛLÉ,  
FLAMMES ?

PRÉVENEZ IMMÉDIATEMENT :

OU À DÉFAUT LE **18** OU **112**



ATTAQUEZ LE FEU  
AVEC L'EXTINCTEUR  
APPROPRIÉ

RESPONSABLES D'INTERVENTION :

## ÉVACUATION



... À L'AUDITION DU  
SIGNAL OU SUR  
ORDRE D'UN  
RESPONSABLE.



DIRIGEZ-VOUS VERS  
LES ISSUES DE SECOURS.  
NE REVENEZ JAMAIS  
EN ARRIÈRE SANS Y  
AVOIR ÉTÉ INVITÉ.

POINT DE RASSEMBLEMENT :




RESPONSABLES D'ÉVACUATION :

EN CAS D'ACCIDENT PRÉVENIR :

## LÉGENDE



DOUCHE  
DE SÉCURITÉ

POINT  
DE RASSEMBLEMENT

EXTINCTEUR  
PORTATIF

EXTINCTEUR  
SUR ROUES

STOCKAGE DE  
LIQUIDE  
INFLAMMABLES

GROUPE  
ÉLECTROGÈNE

TRANSFORMATEUR

